

MARIBORSKI VODOVOD

JAVNO PODJETJE D.O.O.

Jadranska cesta 24
2000 MARIBOR

Maribor, 7. maj 2026


ZADEVA: Poročilo o kakovosti pitne vode v mesecu aprilu 2026

Opomba: zaradi prikaza vseh neskladnih vzorcev v mesečnem poročilu lahko prihaja do odstopanj od podatkov / rezultatov končnega letnega poročila, ki ga izdela Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH) saj se določene vzorce v letnem poročilu izloči medtem ko se jih v mesečne poročilu upošteva (na primer tiste vzorce, ki služijo ugotavljanju vzrokov neskladnosti) – odvisno od dejanskega stanja.

V aprilu 2026 je bilo na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda, v sklopu izvajanja notranjega nadzora, odvzetih 236 vzorcev za mikrobiološke analize in 10 vzorcev za kemijske analize. Vsi vzorci, ki so bili odvzeti tako za mikrobiološke kot tudi za kemijske analize so bili skladni z določili Uredbe o pitni vodi.

Mesec	Neskladni vzorci (N) / skupaj vsi vzorci za mikrobiološke analize (S)																										
	Leto 2018			Leto 2019			Leto 2020			Leto 2021			Leto 2022			Leto 2023			Leto 2024			Leto 2025			Leto 2026		
	N	S	%	N	S	%	N	S	%	N	S	%	N	S	%	N	S	%	N	S	%	N	S	%	N	S	%
Januar	6	224	2,7	3	192	1,6	6	174	3,4	6	169	3,6	2	179	1,1	7	190	3,7	5	218	2,3	2	176	1,1	2	192	1,0
Februar	2	169	1,2	7	188	3,7	10	191	5,2	0	186	0,0	4	176	2,3	7	180	3,9	4	193	2,1	2	178	1,1	4	193	2,1
Marec	4	199	2,0	5	189	2,6	6	167	3,6	2	221	0,9	4	212	1,9	6	195	3,1	3	190	1,6	2	199	1,0	4	233	1,7
April	9	198	4,5	4	208	1,9	9	180	5,0	1	175	0,6	4	166	2,4	8	177	4,5	7	222	3,2	4	258	1,6	0	236	0,0
Maj	8	206	3,9	16	205	7,8	2	185	1,1	5	177	2,8	7	243	2,9	21	229	9,2	9	196	4,6	1	184	0,5			
Junij	7	162	4,3	17	175	9,7	14	200	7,0	7	184	3,8	2	183	1,1	13	184	7,1	7	176	4,0	3	192	1,6			
Julij	9	203	4,4	16	199	8,0	9	183	4,9	10	186	5,4	3	166	1,8	12	185	6,5	9	219	4,1	6	218	2,8			
Avгust	16	186	8,6	9	185	4,9	6	179	3,4	11	200	5,5	10	224	4,5	23	204	11,3	6	190	3,2	6	205	2,9			
September	9	165	5,5	17	184	9,2	7	195	3,6	11	181	6,1	7	175	4,0	27	220	12,3	9	175	5,1	1	209	0,5			
Oktober	9	198	4,5	16	195	8,2	5	178	2,8	5	163	3,1	4	163	2,5	12	187	6,4	12	217	5,5	2	197	1,0			
November	9	171	5,3	14	167	8,4	4	178	2,2	4	186	2,2	8	192	4,2	4	181	2,2	10	176	5,7	2	178	1,1			
December	3	197	1,5	9	224	4,0	4	190	2,1	9	192	4,7	4	174	2,3	2	177	1,1	6	217	2,8	2	237	0,8			
Skupaj neskladni vzorci v obdobju med 1.1. - 31.12.	91			125			79			62			62			128			87			34			10		
Skupaj vzorci odvzeti za mikrobiološke analize v obdobju med 1.1. - 31.12.	2260			2281			2164			2209			2254			2252			2389			2457			854		
Odstotek neskladnih vzorcev (%) v obdobju med 1.1. - 30.4.	2,7			2,5			4,4			1,2			1,9			3,8			2,3			1,2			1,2		
Odstotek neskladnih vzorcev (%) v obdobju med 1.1. - 31.12.	4,0			5,5			3,7			2,8			2,7			5,7			3,6			1,4			1,2		

Tabela 1: Primerjava mikrobioloških neskladnosti, zabeleženih po letih in mesecih (od leta 2017 do leta 2026)

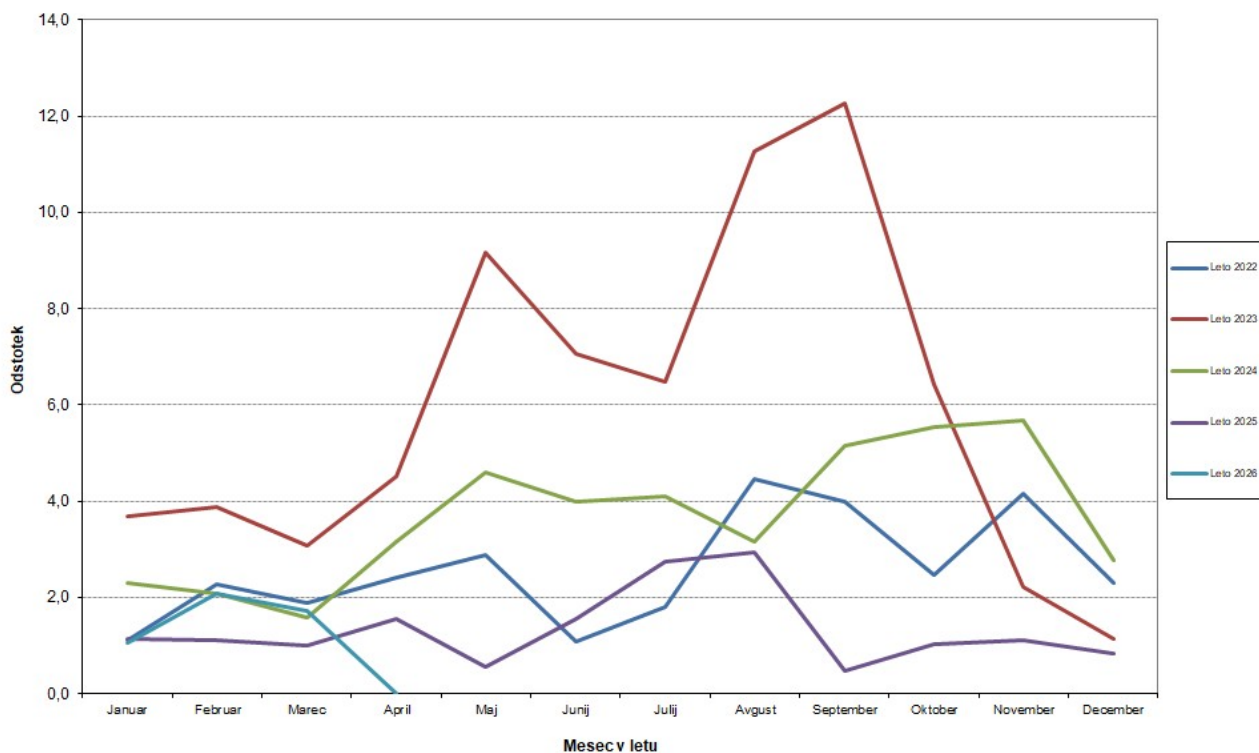

Slika 1: Prikaz odstotka mikrobiološko neskladnih analiz po mesecih in letih

1. Tekoča problematika

V mesecu aprilu se je predalo v ponovno uporabo pitnike. Vsi pitniki, ki so v upravljanju Mariborskega vodovoda, so bili opremljeni z nalepkami kot to določa veljavna zakonodaja. Odvzeti so bili tudi vzorci vode. Vsi vzorci so bili skladni z določili Uredbe o pitni vodi in so všeti v predmetno poročilo.

22. 4. 2026 so začele veljati spremembe Uredbe o pitni vodi.

Pripravila:

Sebastjana Klepec Hlebič, dipl.san.inž.
Vodja službe za kakovost pitne vode