

# MARIBORSKI VODOVOD

## JAVNO PODJETJE D.O.O.

Jadranska cesta 24

2000 MARIBOR

Maribor, 14. julij 2026


### ZADEVA: Poročilo o kakovosti pitne vode v mesecu juniju 2026

Opomba: zaradi prikaza vseh neskladnih vzorcev v mesečnem poročilu lahko prihaja do odstopanj od podatkov / rezultatov končnega letnega poročila, ki ga izdela Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH) saj se določene vzorce v letnem poročilu izloči medtem ko se jih v mesečne poročilu upošteva (na primer tiste vzorce, ki služijo ugotavljanju vzrokov neskladnosti) – odvisno od dejanskega stanja.

V juniju 2026 je bil na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda v sklopu izvajanja notranjega nadzora odvzet 201 vzorec za mikrobiološke analize in 32 vzorcev za kemijske analize.

| Mesec                                                                      | Neskladni vzorci (N) / skupaj vsi vzoci za mikrobiološke analize (S) |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |      |           |     |     |           |     |     |           |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                                                                            | Leto 2018                                                            |     |     | Leto 2019 |     |     | Leto 2020 |     |     | Leto 2021 |     |     | Leto 2022 |     |     | Leto 2023 |     |      | Leto 2024 |     |     | Leto 2025 |     |     | Leto 2026 |     |     |
|                                                                            | N                                                                    | S   | %   | N         | S   | %   | N         | S   | %   | N         | S   | %   | N         | S   | %   | N         | S   | %    | N         | S   | %   | N         | S   | %   | N         | S   | %   |
| Januar                                                                     | 6                                                                    | 224 | 2,7 | 3         | 192 | 1,6 | 6         | 174 | 3,4 | 6         | 169 | 3,6 | 2         | 179 | 1,1 | 7         | 190 | 3,7  | 5         | 218 | 2,3 | 2         | 176 | 1,1 | 2         | 192 | 1,0 |
| Februar                                                                    | 2                                                                    | 169 | 1,2 | 7         | 188 | 3,7 | 10        | 191 | 5,2 | 0         | 186 | 0,0 | 4         | 176 | 2,3 | 7         | 180 | 3,9  | 4         | 193 | 2,1 | 2         | 178 | 1,1 | 4         | 193 | 2,1 |
| Marec                                                                      | 4                                                                    | 199 | 2,0 | 5         | 189 | 2,6 | 6         | 167 | 3,6 | 2         | 221 | 0,9 | 4         | 212 | 1,9 | 6         | 195 | 3,1  | 3         | 190 | 1,6 | 2         | 199 | 1,0 | 4         | 233 | 1,7 |
| April                                                                      | 9                                                                    | 198 | 4,5 | 4         | 208 | 1,9 | 9         | 180 | 5,0 | 1         | 175 | 0,6 | 4         | 166 | 2,4 | 8         | 177 | 4,5  | 7         | 222 | 3,2 | 4         | 258 | 1,6 | 0         | 236 | 0,0 |
| Maj                                                                        | 8                                                                    | 206 | 3,9 | 16        | 205 | 7,8 | 2         | 185 | 1,1 | 5         | 177 | 2,8 | 7         | 243 | 2,9 | 21        | 229 | 9,2  | 9         | 196 | 4,6 | 1         | 184 | 0,5 | 2         | 178 | 1,1 |
| Junij                                                                      | 7                                                                    | 162 | 4,3 | 17        | 175 | 9,7 | 14        | 200 | 7,0 | 7         | 184 | 3,8 | 2         | 183 | 1,1 | 13        | 184 | 7,1  | 7         | 176 | 4,0 | 3         | 192 | 1,6 | 8         | 201 | 4,0 |
| Julij                                                                      | 9                                                                    | 203 | 4,4 | 16        | 199 | 8,0 | 9         | 183 | 4,9 | 10        | 186 | 5,4 | 3         | 166 | 1,8 | 12        | 185 | 6,5  | 9         | 219 | 4,1 | 6         | 218 | 2,8 |           |     |     |
| Avgust                                                                     | 16                                                                   | 186 | 8,6 | 9         | 185 | 4,9 | 6         | 179 | 3,4 | 11        | 200 | 5,5 | 10        | 224 | 4,5 | 23        | 204 | 11,3 | 6         | 190 | 3,2 | 6         | 205 | 2,9 |           |     |     |
| September                                                                  | 9                                                                    | 165 | 5,5 | 17        | 184 | 9,2 | 7         | 195 | 3,6 | 11        | 181 | 6,1 | 7         | 175 | 4,0 | 27        | 220 | 12,3 | 9         | 175 | 5,1 | 1         | 209 | 0,5 |           |     |     |
| Oktober                                                                    | 9                                                                    | 198 | 4,5 | 16        | 195 | 8,2 | 5         | 178 | 2,8 | 5         | 163 | 3,1 | 4         | 163 | 2,5 | 12        | 187 | 6,4  | 12        | 217 | 5,5 | 2         | 197 | 1,0 |           |     |     |
| November                                                                   | 9                                                                    | 171 | 5,3 | 14        | 167 | 8,4 | 4         | 178 | 2,2 | 4         | 186 | 2,2 | 8         | 192 | 4,2 | 4         | 181 | 2,2  | 10        | 176 | 5,7 | 2         | 178 | 1,1 |           |     |     |
| December                                                                   | 3                                                                    | 197 | 1,5 | 9         | 224 | 4,0 | 4         | 190 | 2,1 | 9         | 192 | 4,7 | 4         | 174 | 2,3 | 2         | 177 | 1,1  | 6         | 217 | 2,8 | 2         | 237 | 0,8 |           |     |     |
| Skupaj neskladni vzorci v obdobju med 1.1. - 31.12.                        | 91                                                                   |     |     | 125       |     |     | 79        |     |     | 62        |     |     | 62        |     |     | 128       |     |      | 87        |     |     | 34        |     |     | 20        |     |     |
| Skupaj vzorci odvzeti za mikrobiološke analize v obdobju med 1.1. - 31.12. | 2260                                                                 |     |     | 2281      |     |     | 2164      |     |     | 2209      |     |     | 2254      |     |     | 2252      |     |      | 2389      |     |     | 2457      |     |     | 1233      |     |     |
| Odstotek neskladnih vzorcev (%) v obdobju med 1.1. - 30.6..                | 3,1                                                                  |     |     | 4,5       |     |     | 4,3       |     |     | 1,9       |     |     | 2,0       |     |     | 5,4       |     |      | 2,9       |     |     | 1,2       |     |     | 1,6       |     |     |
| Odstotek neskladnih vzorcev (%) v obdobju med 1.1. - 31.12.                | 4,0                                                                  |     |     | 5,5       |     |     | 3,7       |     |     | 2,8       |     |     | 2,7       |     |     | 5,7       |     |      | 3,6       |     |     | 1,4       |     |     | 1,6       |     |     |

Tabela 1: Primerjava mikrobioloških neskladnosti, zabeleženih po letih in mesecih (od leta 2017 do leta 2026)

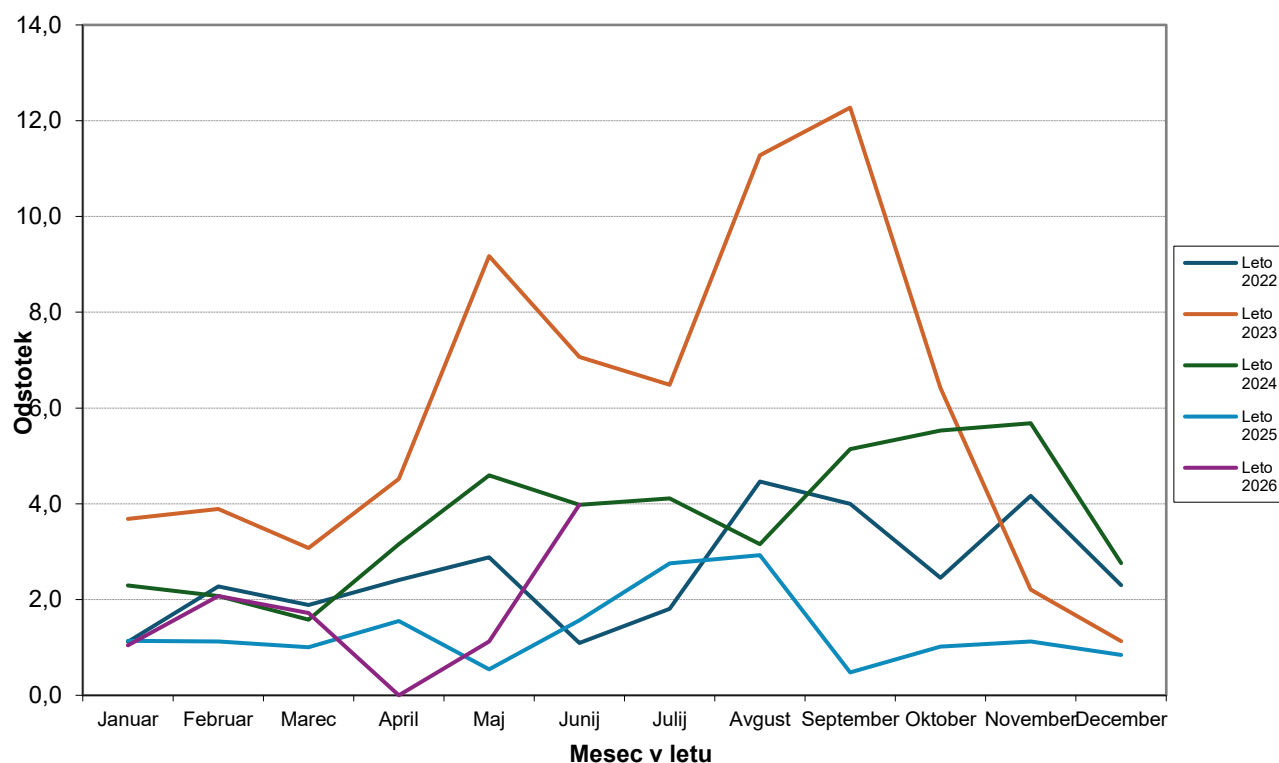

Slika 1: Prikaz odstotka mikrobiološko neskladnih analiz po mesecih in letih

## 1. Neskladnost zaradi prisotnosti koliformnih bakterij

V mesecu juniju je bilo neskladnih 8 vzorcev. Vsi vzorci so bili neskladni zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vrednosti le teh so se gibale med 1 in 13 CFU/100 ml.

Tabela 2: Neskladni vzorci junij 2026

| Mesto odvzema                                                                  | Datum odvzema | Koliformne bakterije |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Betnava 2                                                                      | 2.06.2026     | 13                   |
| Betnava 2                                                                      | 9.06.2026     | 3                    |
| Betnava 2                                                                      | 16.06.2026    | 7                    |
| Vtočno mesto 1                                                                 | 17.06.2026    | 1                    |
| Vrtec Studenci, Enota Radvanje, Grizoldova 1                                   | 17.06.2026    | 1                    |
| Betnava 2                                                                      | 22.06.2026    | 2                    |
| Hidrant pri trgovini Jager Bistrica ob Dravi, K železnici 1, Bistrica ob Dravi | 22.06.2026    | 2                    |
| Vrtec Ivana Glinška, Ribiška ulica 11, Maribor                                 | 23.06.2026    | 1                    |

Koliformne bakterije so skupina različnih bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Te bakterije ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Preskus je uporaben za presojo onesnaženja z večjimi količinami organskih snovi iz okolja, ustreznosti priprave vode, onesnaženja po pripravi vode, poškodovanosti ali napak v omrežju, ipd.

Ocenjujemo, da te bakterije nimajo velikega zdravstvenega pomena in ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, saj ne gre za bakterije fekalnega izvora. Prisotnost omenjenih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi.

Iz tabele je razvidno, da se neskladnost ponavlja na enem odvzemnem mestu in sicer vodnjak Betnava 2. Zaradi omenjenega dejstva je bila na tem črpališču že izvedena prečrpalna postaja Betnava, ki bo omogočala oskrbo s pitno vodo z drugega vodnega vira v primeru da pride do dodatnega poslabšanja stanja na omenjenem vodnjaku..

Pripravil:

Edvard Stanec, dipl. ing.

Služba za kakovost pitne vode